

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: [ugppn@region.tula.net](mailto:ugppn@region.tula.net)  
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

**Предписание № 139/1/1-3**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Государственному учреждению Тульской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения №6»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 139 от «23» октября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«27» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«28» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«08» декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области ст. лейтенантом вн. службы Козловым Юрием Валерьевичем в отношении объекта защиты – здание, помещения и территория – Государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения №6» по адресу: Тульская область, Киреевский район, урочище «Красный лес»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

Директор ГУ ТО «КЦСОН №6» Шевнина Татьяна Анатольевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Обеспечить минимальную водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода при работе одного пожарного крана в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 «СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод»	Табл. 1. СП 10.13130.2009 «СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод»	До 06.08.2018 г	
2	В помещениях 1 и 3 этажей установить не менее 3-х пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов.	п. 14.3 СП 5.131.30.2009 «СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	До 06.08.2018 г	
3	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты выполнить в соответствии с требованиями п. 4.5 СП 6.1313130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	п. 4.5 СП 6.1313130.2013 «СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	До 06.08.2018 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР  
по Узловскому, Киреевскому районам  
и г. Донской Тульской области  
ст. лейтенант вн. службы Ю.В. Козлов  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«08» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГУ ТО «КЦСОН №6»  
Шевнина Татьяна Анатольевна  
(должность, фамилия, инициалы)

«08» декабря 2017 г.

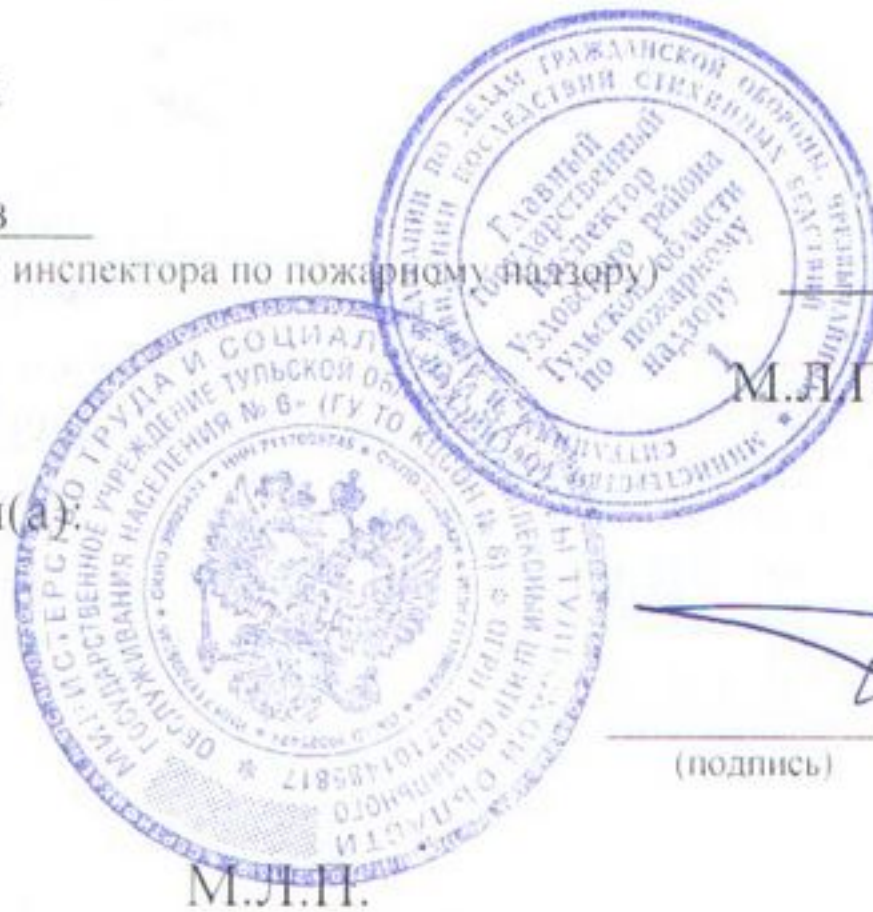

(подпись)

(подпись)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99